


NAPIĘCIE: 230/400V, 50Hz

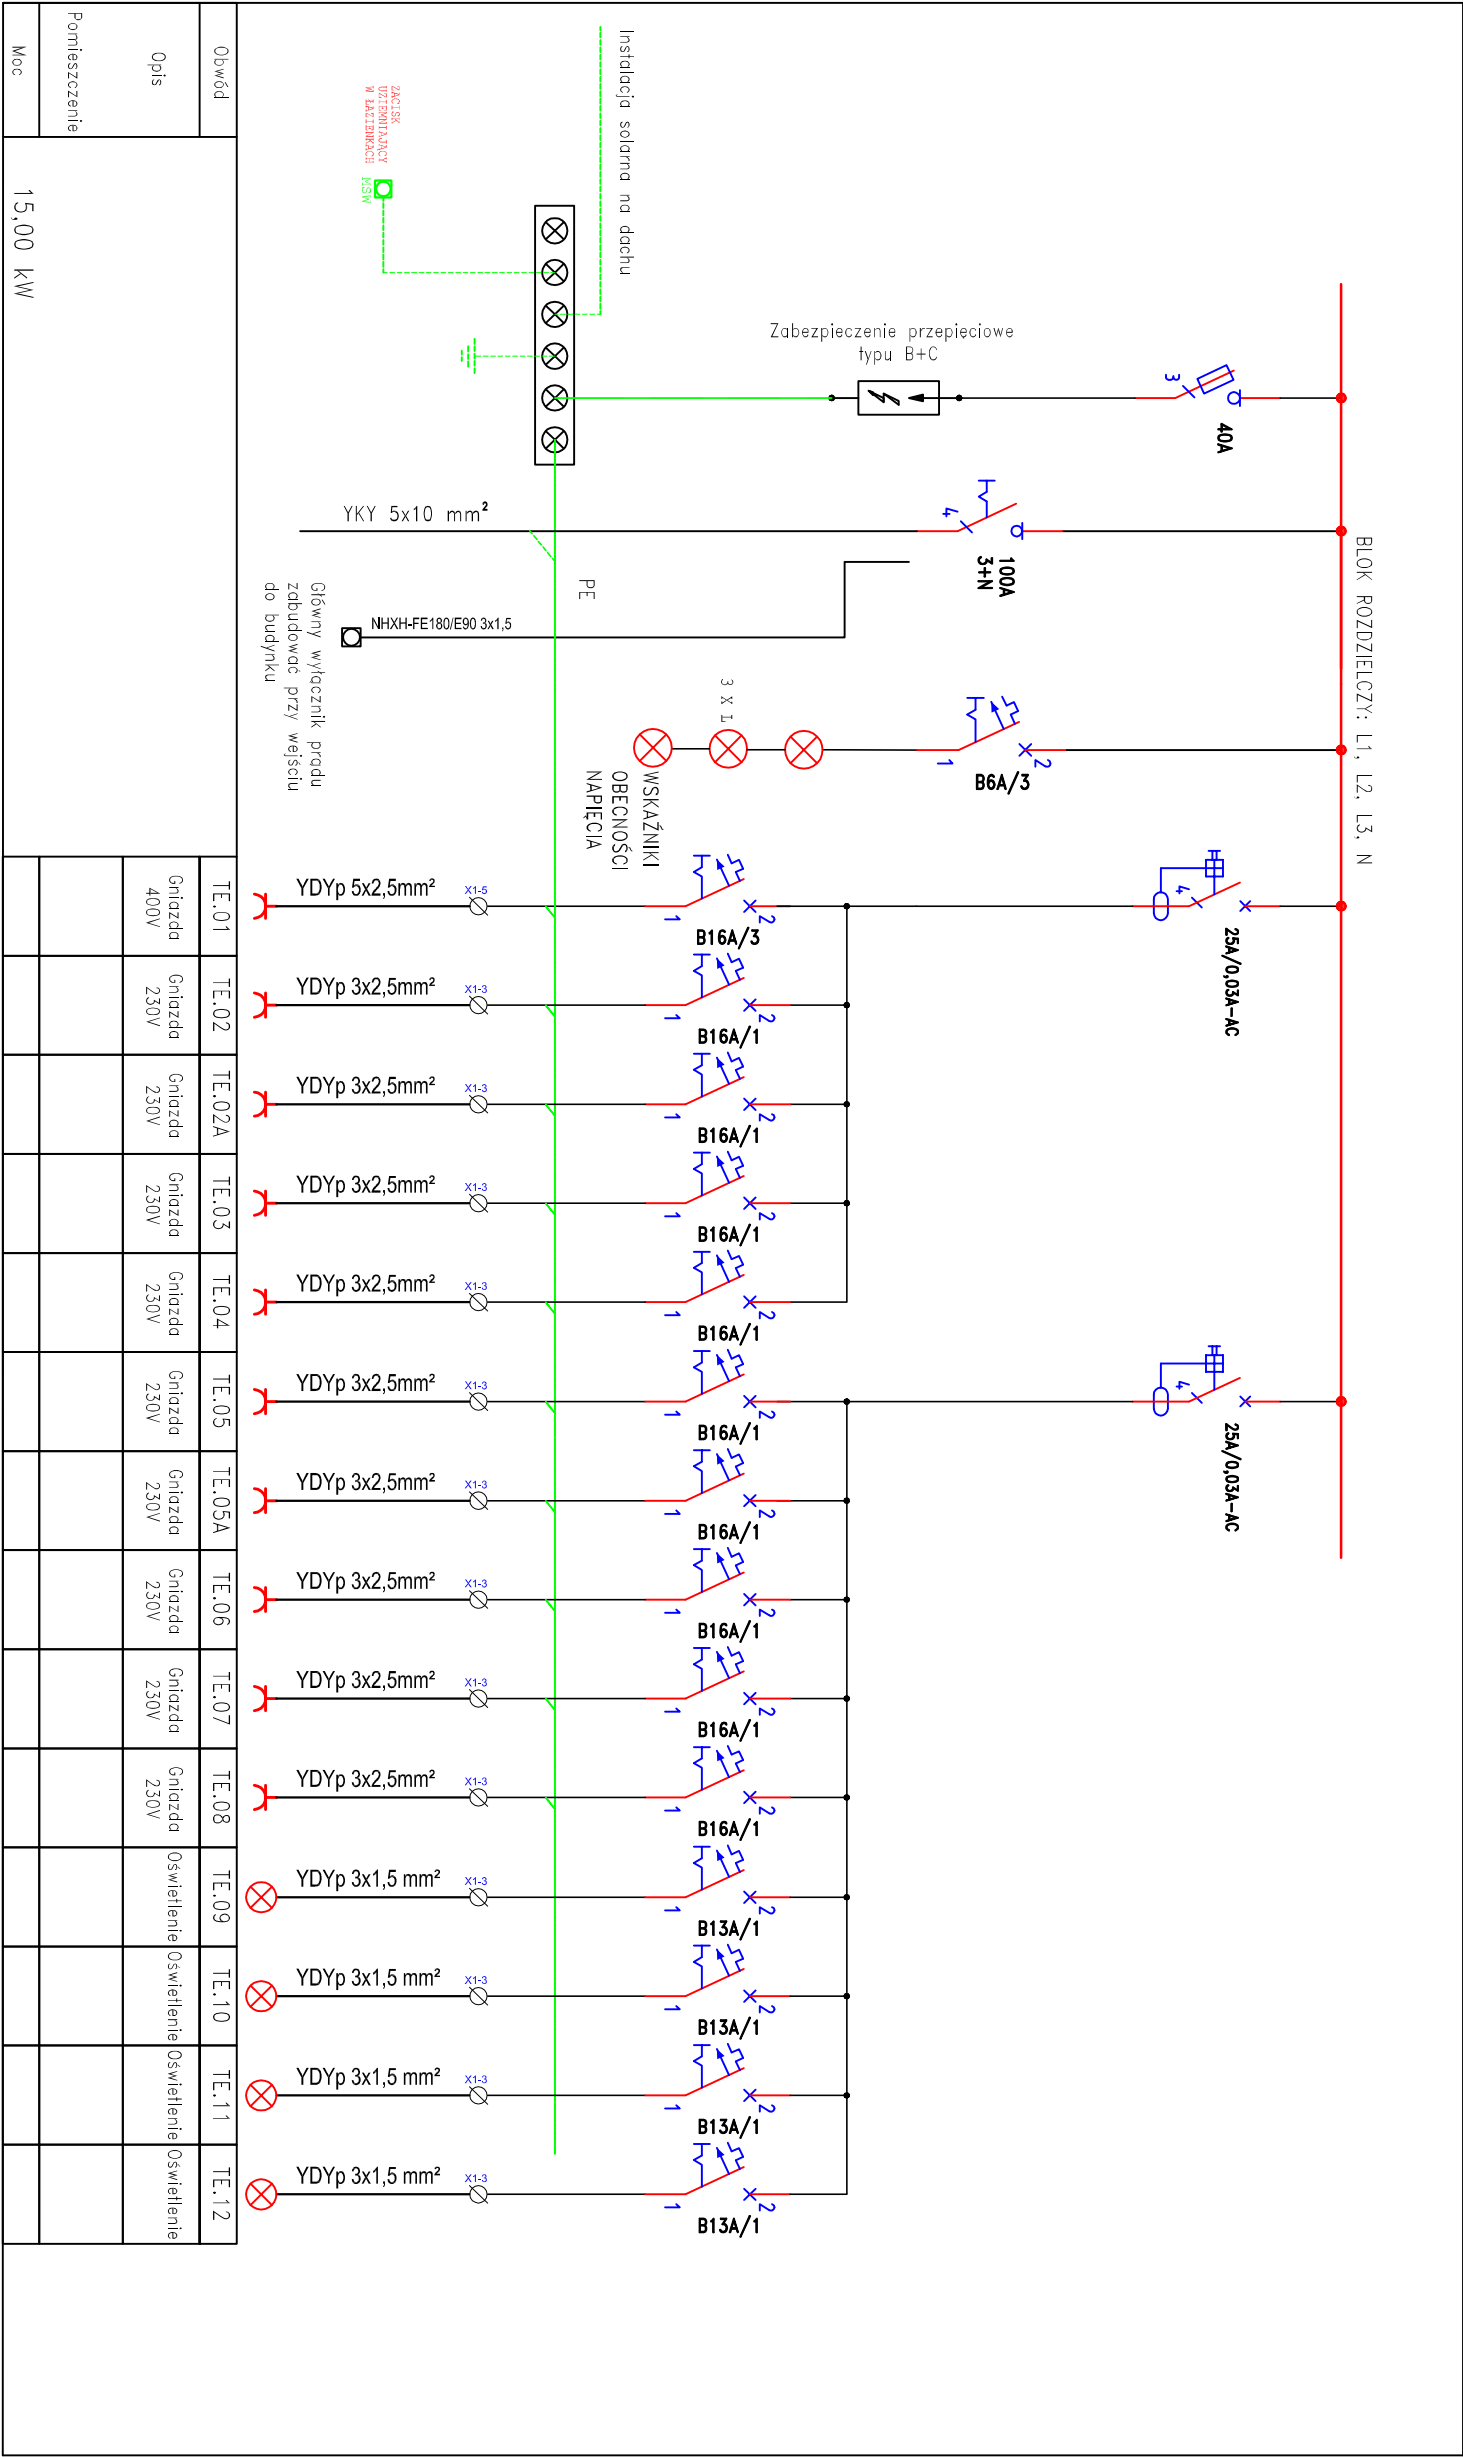

TE

OCHRONA OD PORAŻENI:
SAMOCZYNNE ODŁĄCZENIE ZASILANIA

PROJEKTOWANA INSTALACJA W UKŁADZIE:
TN-S

OCHRONA PRZED DOTYKIEM BEZPOŚREDNIM:
IZOLACJA ROBOCZA

K_Z = 15,00 kW
K_j = 0,8
K = 12,00 kW

Nazwa inwestycji: BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY			
Adres budowy: GNIWKOWO, UL. DWORCOWA 9, DZ. NR 578/28			
Inwestor: POWIAT INOWROCŁAWSKI UL. F.D ROOSEVELTA 36-38 88-100 INOWROCŁAW			
PROJEKT BUDOWLANY			
Treść rysunku: INSTALACJA ZASILANIA - SCHEMAT TE			
Data: Październik 2012 r.		Rys. Nr 5	
Projektował: Edward Kozłowski		Podpis	
AUB-KZ-7210/199/89			